



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2025 г.

№ 347

*Об утверждении Плана действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в
муниципальном образовании
город Киржач Киржачского
района Владимирской области.*

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 11.11.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами на территории города Киржач Киржачского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области (приложение).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Киржач



А.В. Федотов



Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации го-
рода Киржач Киржачского района
от «28» марта 2025 г. № 347

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город
Киржач Киржачского района Владимирской области

г. Киржач
2025 год

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящий План разработан во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" и определяет порядок и необходимый перечень мер, принимаемых тепло-, электро-, газо- и водоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, потребителями тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – город Киржач).

1.1 Термины, определения и сокращения

1.1.1 Термины и определения, используемые в Плане:

Аварийная ситуация — технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Единая дежурная диспетчерская служба - орган повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального уровня.

Обеспечивает деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), создаваемый в целях координации деятельности органов управления, сил и средств на соответствующем уровне.

Объекты теплоснабжения — источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность.

План ликвидации аварийных ситуаций - документ, в котором выявляются наиболее вероятные сценарии возникновения и развития аварий, а также оценивается уровень подготовленности предприятия к скорейшей ликвидации этих ситуаций в условиях конкретной производственной обстановки.

Потребитель тепловой энергии (далее - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании *теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.*

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-

коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Социально значимые объекты — объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы для жизнеобеспечения населения (медицинские, образовательные, спортивные учреждения; учреждения социального обслуживания, коммунального обслуживания, культуры).

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1.1.2 Сокращения, используемые в Плане:

ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба.

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ПЛАС - план ликвидации аварийных ситуаций.

ТП РСЧС – территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

УК – управляющая компания.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

ТСН – товарищество собственников недвижимости.

ЖСК – жилищно-строительный кооператив.

РСО – ресурсоснабжающая организация.

ПАСФ – профессиональное аварийно-спасательное формирование.

БМК – блочно-модульная котельная.

СЗО – социально значимые объекты.

1.2 Нормативные ссылки

1.2.1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1.2.2 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

1.2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения».

1.2.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1.2.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

1.2.8 Приказ МЧС России от 11.01.2021 № 2 "Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

1.2.9 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.09. 2022 г. N 319 «Об утверждении порядка заполнения акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении и порядка заполнения сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении».

1.2.10 ГОСТ 30494-2011 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях”.

1.2.11 План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденный временно исполняющим полномочия главы администрации города Киржач Киржачского района 15.01.2024 г.

1.2.12 План проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Киржач Киржачского района, утвержденный главой администрации города Киржач Киржачского района 05.02.2019 г.

1.3 Цели

Настоящий План разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

1.4 Задачи

Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения города Киржач и должна решать следующие задачи:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизации усилий всех служб города Киржач для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
- информирования ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.5 **Объектами Плана** являются - система теплоснабжения города Киржач», включающая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

1.6 План является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.7 Актуальность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения проверяется не реже одного раза в год.

1.8 «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном

образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области» изготавливается в 5 (пяти) экземплярах и хранится:

- у главы администрации города Киржач Киржачского района;
- у заместителя главы администрации города Киржач Киржачского района;
- в отделе жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»;
- у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Киржач.

В организации, взаимодействующие с теплоснабжающими организациями при ликвидации последствий аварийных ситуаций направляются выписки из Плана.

1.9 Настоящий План размещается после его утверждения (актуализации) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации). Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий.

1.10 Характеристика климатических условий

Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура +4°C, средняя температура зимы -9,3°C, лета +21°C. Средняя дата перехода среднесуточной температуры от 0°C к отрицательным значениям 31 октября (наиболее ранняя – 13 октября, наиболее поздняя – 22 ноября), а к положительным - 2 апреля (самая ранняя – 6 марта, самая поздняя – 13 апреля). В году ясных солнечных дней - 72. Характерными являются колебания температуры, как летом, так и зимой. Среднегодовая норма осадков - 561 мм. Продолжительность снежного покрова - 90-100 дней. В первой половине декабря начинается ледостав, а в первой половине апреля - вскрытие рек.

Зима (середина ноября - конец марта) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды и устойчивыми морозами в пределах от – 5°C до – 15°C, однако, в отдельные периоды (декабрь - февраль) морозы могут достигать – 25 – 30°C. Ежемесячно бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололёдом, сильными снегопадами и

метелями. Весна прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны резкие потепления до +20°C и периодические похолодания (даже в мае температура иногда опускается до 0°C и ниже). В середине весны (апрель) возможны снегопады.. Осень холодная, дождливая, с конца сентября начинаются заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде обложных морозящих дождей, реже снега, иногда с туманами. Ветры в течение года переменных направлений западные и юго-западные со скоростью 12-25 м/сек, иногда южные и юго-восточные, вызывающие зимой оттепели, а летом - жару и засуху.

Основные климатические характеристики приведены в таблице 1:

Таблица 1

№ пп	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Температура воздуха, градусов С: - теплый период - холодный период - среднегодовая	20,8 -9,3 3,9
2	Влажность воздуха, %: - теплый период - холодный период	72 84
3	Средняя скорость ветра, м/с: - теплый период - холодный период Коэффициент стратификации атмосферы	3,3 4,5 160
4	Количество осадков, мм: - теплый период - холодный период	413 194

Направление ветра в различные времена года приведено в таблице 2:

Таблица 2

Наименование показателя	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Январь									
Повторяемость направлений ветра, %	13	8	4	12	21	23	7	12	5
Средняя скорость ветра по направлениям, м/с	3,9	3	2,4	3,3	4,5	4,3	4	4,1	-
Июль									
Повторяемость направлений ветра, %	1	13	8	6	9	14	14	19	9
Средняя скорость ветра по направлениям, м/с	3,3	3,1	2,3	2,4	2,4	2,9	3,1	3,5	-

Краткая характеристика возможных опасных природных явлений:

- Грозы (от 40 до 60 часов в год);
- Ветры со скоростью более 20 м/с;
- Ливни с интенсивностью более 30 мм/час;
- Град с диаметром частиц более 20мм;
- Снегопады силой более 20 мм снега в сутки;
- Гололед с толщиной отложений более 20 мм.

Территория города Киржач не сейсмоопасна, вероятность землетрясений и карстовых явлений ничтожно мала. Оползни, сели, лавины отсутствуют.

1.11 Характеристика населенного пункта

Город Киржач – административный центр Киржачского района Владимирской области, расположен на реке Киржач (левый приток реки Клязьма) в центральной части Киржачского района Владимирской области.

Площадь города составляет 30,03 км².

Протяженность с юга на север – 10 км, с запада на восток - 6 км.

Численность населения – 26,219 тыс. человек, плотность населения составляет 873,09 жителей на км². Численность трудоспособного населения составляет 12173 человека, из которых в сфере экономики занято 73,8 %. Рождаемость 90 чел./год.

Степень износа жилого фонда – 80%.

Образовательные учреждения – 24.

Учреждения здравоохранения – 3.

Учреждения социальной защиты – 3.

1.12 Характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения города Киржач реализована в закрытой системе. Теплоснабжение населения, значимых социальных объектов, организаций города осуществляется от 20 источников тепловой энергии, основные характеристики которых приведены в Приложении 1; перечень снабжаемых объектов – в Приложении 2.

Наряду с перечисленными основными источниками тепловой энергии, используемыми в настоящее время для обеспечения тепловой энергией потребителей города, часть потребителей частного сектора, офисных зданий и промышленных предприятий используют собственные локальные источники тепловой энергии.

Перечень котельных, не включенных в схему теплоснабжения города Киржач, на социально значимых объектах приведены в Приложении 3.

1.13 Теплоснабжающие организации.

Перечень теплоснабжающих организаций приведен в Таблице 3:

Таблица 3

№ пп	Наименование	Адрес	Руководитель	Телефон диспетчерской службы
1	Структурное подразделение ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач	Владимирская обл., г. Киржач, ул. Советская, д.2А	И.О. директора Кириллова А.А.	8 (49237) 2-30-96
2	ООО ИЦ «Теплосфера»	Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 66	Инженер аварийно-диспетчерской службы г. Киржач Гольцов А.А.	

1.14 Ресурсоснабжающие организации.

Перечень ресурсоснабжающих организаций, задействованных в теплоснабжении, приведен в таблице 4:

Таблица 4

№ пп	Наименование	Адрес	Руководитель	Телефон диспетчерской службы
1	2	3	4	5
Электроснабжение				
1	ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО «ОРЭС Владимирской области»	г. Киржач, ул. Гастелло, д. 9	Начальник Жульков А.Г.	8 (49237) 2-49-04 8 (49237) 2-26-22
2	Киржачский РЭС ПАО «Россети Центр и Приволжье»-филиал «Владимирэнерго»	г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пионерская, 1	Начальник Ботков А.А.	8 (910) 676-52-51 8 (49237) 2-31-25

1	2	3	4	5
Газоснабжение				
1	Районная эксплуатационная газовая служба в г. Киржач филиала в г. Александров АО «Газпром газораспределение Владимир»	Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 5А	Начальник Василенкова Л.В.	8 (916) 329-80-39 8 (49237) 2-44-66; 04
2	ООО «Газ – Гарант»	Владимирская обл., г. Киржач, ул. Шелковилов, 27А	Генеральный директор Дорофеева Т.В.	8 (49237) 2-04-04
Водоснабжение				
1	МУП ВКХ «Водоканал»	Владимирская обл., г. Киржач, ул. Фрунзе, д.2А	И.О. директора Чернова С.А.	8 (915) 763-15-43 8 (49237) 2-07-25
2	ООО «КО АКВА»	Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 1А	Управляющий Бочкарев В.А.	8 (49237) 6-10-21

1.15 Потребители тепловой энергии

1.15.1 Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях”.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °С;
- промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители

1.15.2 Перечень потребителей тепловой энергии приведен в таблице 5:

Таблица 5

№ пп	Наименование	Адрес	Руководитель	Телефон диспетчерской службы
1	2	3	4	5
1. Управляющие компании				
1.1	Управляющая компания «Наш дом Киржач»	г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1/87, офис 3-8, 68-71	Генеральный директор Циглер Т.В.	8 (800) 707-07-01 8 (49237) 2-99-52
1.2	ООО «Монолит»	г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 9Б	Директор Шинелева Е.В.	8 (49237) 2-06-38 8 (49237) 2-28-03
1.3	ООО «Стройресурс»	г. Александров, ул. Первомайская, д.78	Директор Меньшикова Е.Н.	8 (49244) 9-31-63
2. ТСЖ, ТСН, ЖСК				
2.1	ТСЖ "Маяк"	ул. Морозовская, д.95	Надежкин Е.Б.	

1	2	3	4	5
2.2	ТСЖ "Иультинка"	Прибрежный кв., д.7, д.9	Капсамун С.В.	
2.3	ТСЖ "Пугачева,6"	ул. Пугачева, д.6	Кошелева Е.М.	
2.4	ТСЖ "Чехова,12"	ул. Чехова, д.12	Галкина Н.И.	
2.5	ТСЖ "Янтарь"	ул. 40 лет Октября, д.26А	Миронов В.А.	
2.6	ТСЖ "Калинина,66"	мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.66	Орлова С.Ю.	
2.7	ТСЖ "Парус"	мкр. Красный Октябрь, ул. Прибрежная, д.1, стр.1, стр.2	Ванякина Н.Б.	
2.8	ТСЖ "Прибрежная д.1 стр.3"	мкр. Красный Октябрь, ул. Прибрежная, д.1, стр.3	Шипина Л.В.	
2.9	ТСЖ "Уют"	мкр. Красный Октябрь, ул. Прибрежная, д.1, стр.4	Алимова О.А.	
2.10	ТСН "Томаровича, 9"	ул. Томаровича, д.9	Амеличкин Д.В.	

1	2	3	4	5
2.11	ЖСК № 2	ул. Морозовская, д.122	Седов А.Г.	
2.12	ЖСК "Мир"	ул. Островского, д.7	Кобычева Г.А.	
2.13	ЖСК № 6	ул. Текстильщиков, д.5	Лукьянов В.Н.	
2.14	ЖСК № 4	мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.28	Ларионов Е.М.	
2.15	ЖСК № 7	мкр. Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.3	Шалыга Н.Ф.	
2.16	ЖСК № 6	мкр. Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.4	Колыбанова Л.Н.	
2.17	ЖСК № 5	мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, д.8	Белкин А.Б.	

2 Не подлежит опубликованию. Основание – п. 8.3.1 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"

3 Не подлежит опубликованию. Основание – п. 8.3.1 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"

4 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1 Организация управления

4.1.1 *Координацию работ* по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) администрации города Киржач, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

4.1.2 *Задачи КЧС и ОПБ* по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Киржач:

- планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения;
- подготовка предложений и вариантов решений на создание группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;
- подготовка необходимого справочного материала;
- подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;
- организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с органами управления МЧС России, дежурным ЕДДС;
- осуществление контроля за состоянием обстановки.

4.1.3 *Функции КЧС и ОПБ* по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Киржач:

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки в отчетных материалах;
- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных предприятий города, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;
- взаимодействует с руководством предприятий и организаций в осуществлении на закрепленных территориях мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;
- осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций;
- участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;
- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил;
- готовит проекты распоряжений, постановлений главы администрации;
- ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;
- организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;
- организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;
- обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.4 *Органами повседневного управления* территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне – единая дежурная диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории города Киржач, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил.

- на муниципальном уровне – ответственный специалист администрации города Киржач;
- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

4.1.5 *Непосредственное руководство* работами по локализации и ликвидации аварий, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляется руководителем организации, либо должностным лицом, назначенным им в установленном порядке.

4.1.6 *Руководитель аварийно-восстановительных работ:*

- оценивает обстановку, выявляет количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принимает меры по оповещению работников и населения (при необходимости) об аварии;
- принимает меры по оцеплению района аварии и зоны действия поражающих факторов;
- принимает неотложные меры по организации спасения людей, локализации и ликвидации аварии;
- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварии;
- ограничивает допуск людей и транспортных средств в зону проведения аварийно-восстановительных работ;
- принимает необходимые меры по привлечению опытных рабочих и специалистов в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией аварии;
- принимает необходимые меры по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования, работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента к месту аварии;
- руководит работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварии,
- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организует питание и отдых всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

- контролирует правильность действий работников, а в случае необходимости - действия специализированных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварий на производстве и выполнение своих распоряжений.

- информирует КЧС и ОПБ города Киржач о ходе и характере аварии, о пострадавших в ходе выполнения работ.

4.1.7 Руководители (старшие) подразделений, обеспечивающих выполнение аварийно-восстановительных работ:

- по прибытии на место докладывают руководителю аварийно восстановительных работ;
- уточняют порядок взаимодействия, связи и взаимообмена информацией;
- руководят выполнением задач (работ), стоящих перед подразделением;
- информируют руководителя аварийно-восстановительных работ и КЧС и ОПБ города Киржач о ходе выполнения задач (работ).

4.2 Организация оповещения

4.2.1 Организация оповещения осуществляется в соответствии со Схемой оповещения (Приложение 5) в сроки, определяемые Календарным планом основных мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Киржач (Приложение 4).

4.2.2 Оповещение населения, проживающего в районе возникновения аварии, об угрозе аварии осуществляется по указанию председателя КЧС и ОПБ города Киржач с использованием:

- местной системы оповещения на базе аппаратного комплекса П-166М, включающего в себя 8 оконечных устройств – 6 сирен С-40 и 2 ВСУ;
- комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в составе 8 сирен С-40 и 3 ВАУ;
- эфирных радиотрансляционных сетей, предоставленных радиостанцией «Рекорд Киржач» - 96,6 FM.

4.2.3 Оповещение персонала объекта об угрозе либо возникновении аварии производится дежурно-диспетчерской службой объекта по указанию руководителя организации либо оперативного дежурного ЕДДС по локальным сетям оповещения.

4.2.4 Информирование населения об ограничениях либо прекращении подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения осуществляется посредством действующей телерадиотрансляционной сети, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с использованием автомобилей, оснащенных громкоговорящими установками.

4.3 Организация взаимодействия и связи

4.3.1 Основным вопросом взаимодействия различных органов управления и сил является организация взаимодействия между ними.

4.3.2 Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи, должны:

- знать обстановку в районе аварии и постоянно уточнять данные о ней;
- правильно понимать замысел руководителя работ по ликвидации аварии и задачи совместно проводимых мероприятий;
- поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять взаимное информирование;
- организовывать подготовку и планирование совместных мероприятий;
- согласовывать вопросы управления и всех видов обеспечения.

4.3.2 Взаимный обмен информацией между организациями – участниками ликвидации аварий осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.04.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».


4.3.3 Доклады (информация) в вышестоящие органы ТП РСЧС о возникновении (угрозе возникновения) ЧС передаются в порядке и в сроки, определяемые Приказом МЧС России от 11.01.2021 № 2 "Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

4.3.4 Схема организации взаимодействия и связи со списком телефонов руководителей взаимодействующих организаций приведена в приложении 7. Плановая таблица взаимодействия приведена в приложении 8.

4.4 Порядок действий при ликвидации последствий аварийной ситуации

4.1.1 Алгоритм действий должностных лиц теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций при возникновении аварийных ситуаций приведен в рисунках 4 – 6.


Рис. 4

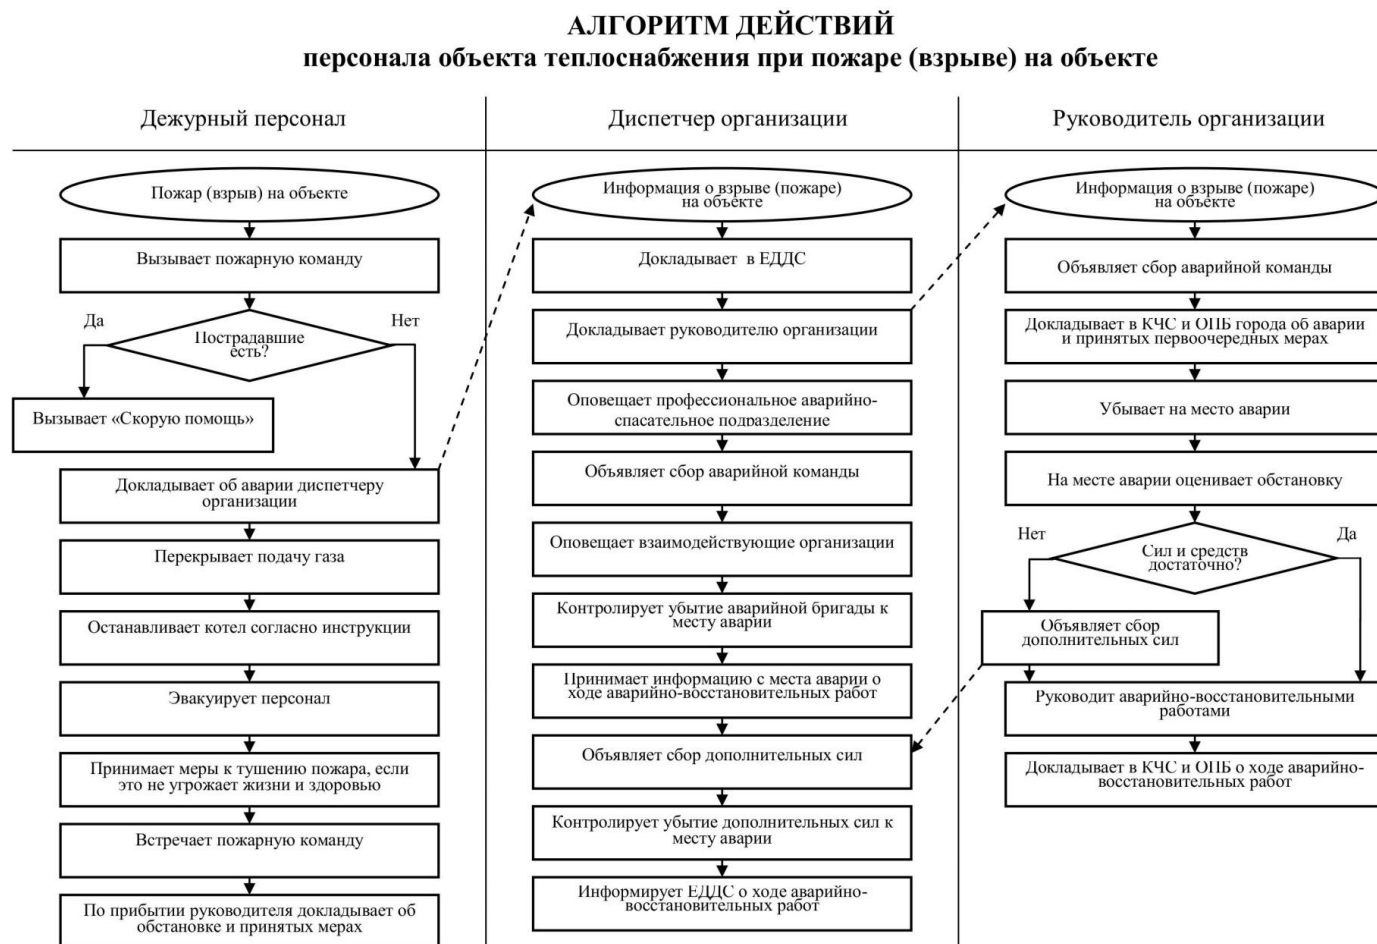



Примечание: по аналогичному алгоритму действуют потребители тепловой энергии при прорыве на внутридомовых сетях

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
персонала объектов теплоснабжения и ресурсоснабжающих организаций
при аварийном прекращении подачи ресурсов (электроэнергия, газ, вода)

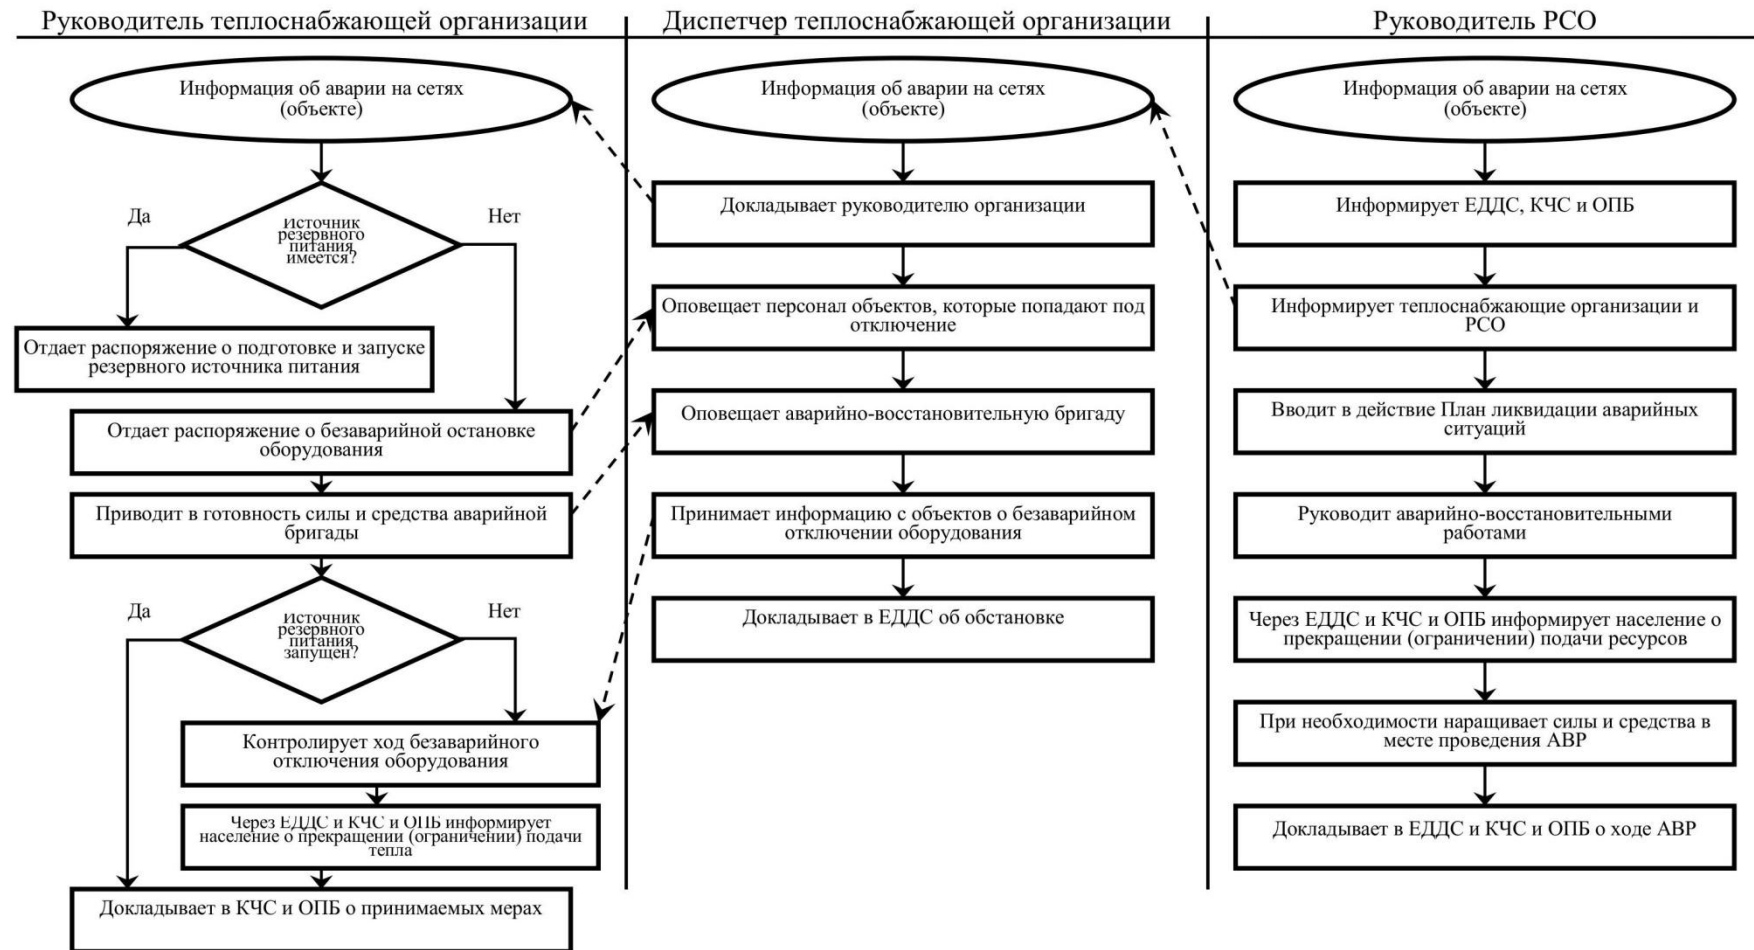

4.5 Нормативы времени на производство аварийно-восстановительных работ.

4.5.1 При оценке вероятных последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения и планировании аварийно-восстановительных работ необходимо учитывать расчетную динамику последствий в жилом фонде и на социально значимых объектах, приведенную в Таблице 8:

Таблица 8

Вид аварийной ситуации	Время на устранивание, час.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С			
		0	-10	-20	ниже -20
Отключение отопления	2	18	18	15	15
	4	18	15	15	15
	6	15	15	15	10
	8	15	15	10	10

4.5.2 Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах различного диаметра и глубины заложения приведены в Таблице 9:

Таблица 9

Диаметр трубопровода, мм	Время на ликвидацию аварии, ч.	
	Глубина заложения до 2 м.	Глубина заложения более 2 м.
До 400	8	12
До 1000	12	18
Свыше 1000	18	24

4.6 Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

4.6.1 В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

4.6.2 В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

4.6.3 Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; - возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

4.7 Расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

4.7.1 Каждая авария должна быть тщательно расследована, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев.

4.7.2 Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения».

4.7.3 Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом о расследовании причин аварийной ситуации. Форма и порядок оформления акта расследования утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 сентября 2022 г. N 319 «Об утверждении порядка заполнения акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении и порядка заполнения сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении».

5 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

5.1 Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности

5.1.1 Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в местах проведения аварийно-восстановительных работ осуществляется силами Отделения МВД России по Киржачскому району (по согласованию).

5.1.2 Охрана общественного порядка осуществляется в целях:

- организации контрольно-пропускного режима в месте проведения аварийно-восстановительных работ;

- организации регулирования движения всех видов транспорта в месте проведения аварийно-восстановительных работ;
- охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, материальных ценностей и личного имущества граждан;
- предупреждения и пресечения правонарушений в месте проведения аварийно-восстановительных работ;
- осуществления оцепления места проведения аварийно-восстановительных работ для предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийно-спасательных работах;
- обеспечения поддержания общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий;
- пресечения паники, ложных и провокационных слухов;

5.2 Организация эвакуации

5.2.1 Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, находящихся на территориях, на которых существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, или в зонах чрезвычайных ситуаций.

5.2.1 В случае, если в холодное время прогнозируется нарушение теплоснабжения 3-х и более многоквартирных домов более 18 часов, главой администрации города Киржач (лицом исполняющим его полномочия), по согласованию с эвакуационной комиссией Киржачского района, принимается решение об эвакуации населения и введении в действие «Плана проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г. Киржач».

5.2.2 Нормативное время принятия решения о проведении эвакуации – «Ч»+14 ч.

5.3 Обеспечение безопасности персонала, осуществляющего аварийно-восстановительные работы

5.3.1 Должностные лица, ответственные за проведение аварийно-восстановительных работ:

- организуют проведение целевого инструктажа по охране труда со всем персоналом, задействованным для проведения аварийно-восстановительных работ под роспись в журналах инструктажа, контролируют выполнение норм и правил охраны труда в месте проведения работ;
- организуют обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, необходимыми при проведении аварийно-восстановительных работ, и контролируют правильность их применения;
- организуют предоставление работникам, занятым в проведении аварийно-восстановительных работ, перерывов для обогрева и отдыха, обеспечивают оборудование помещений (мест) для обогрева и отдыха;
- организуют установку сигнально-защитного ограждения места производства аварийно-восстановительных работ;
- в случае производства аварийно-восстановительных работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования, организуют установку временных технических средства организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1 Материально-техническое и инженерное обеспечение

6.1.1 В режиме повседневной деятельности в организациях тепло-, электро-, газо- и водоснабжения:

- создаются и регулярно освежаются запасы материалов, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в потребных объемах;

- обеспечиваются учет и надлежащие условия хранения материалов, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, предназначенных для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- поддерживаются в готовности автотракторная и специальная техника, электро-, бензо- и ручной инструмент, применяемые в ходе ликвидации последствий аварийных ситуаций, осуществляется их своевременный ремонт и техническое обслуживание.

6.1.2 Объемы и перечень материальных запасов определяется решением руководителя организации.

6.1.3 В режиме ликвидации последствий аварийной ситуации в организациях тепло-, электро-, газо- и водоснабжения:

- организуется своевременная доставка материалов, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций к месту проведения аварийно-восстановительных работ по заявкам должностного лица, руководящего проведением аварийно-восстановительных работ.

6.1.4 В случаях, если имеющихся в распоряжении организаций тепло-, электро-, газо- и водоснабжения материальных средств, автотракторной и специальной техники недостаточно для своевременного и качественного выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, решением председателя КЧС и ОПБ города Киржач, к ликвидации последствий аварийной ситуации могут быть привлечены взаимодействующие организации, а также силы и средства, имеющиеся в распоряжении вышестоящих КЧС и ОПБ.

6.1.5 После завершения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в организациях тепло-, электро-, газо- и водоснабжения:

- осуществляется восполнение запасов материалов, инструмента, запасных частей, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- проводится техническое обслуживание и ремонт автотракторной и специальной техники, электро-, бензо- и ручного инструмента, применяемые в ходе ликвидации последствий аварийных ситуаций.

6.2 Финансовое обеспечение

С целью финансового обеспечения аварийно-восстановительных работ создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации города Киржач;
- резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

6.3 Медицинское обеспечение

Медицинское обеспечение персонала, задействованного в проведении аварийно-восстановительных работ и населения в зоне проведения работ осуществляется силами ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» (по согласованию).

7 СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

7.1 В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», электронная модель схемы теплоснабжения не разрабатывается.

8 ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Основные характеристики котельных, задействованных в обеспечении теплоснабжения города Киржач.
2. Зоны действия источников тепловой энергии.
3. Котельные социально значимых объектов, не включенные в схему теплоснабжения.
4. Календарный план основных мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании.
5. Схема оповещения при ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории города Киржач.
6. Схема организации управления (координации) при ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории города Киржач.
7. Схема организации взаимодействия и связи при ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории города Киржач.
8. Плановая таблица взаимодействия при ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории города Киржач.

Приложение 1
К Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
котельных, задействованных в обеспечении теплоснабжения города Киржач

№ п/п	Котель- ные, отоп- ливающие социально значимые объекты и население	Адрес	Эксплуатант	Собственник	Вид топлива	Тепловая мощ- ность, Гкал/ч	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протя- жен- ность сетей, пог.м.	Жилой фонд, м ²	Об- ществ. здания, м ²
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Котель- ная № 1	г. Киржач, ул. Советская, д. 51	ООО «Владимир- теплогаз»	Админист- рация г. Киржач	Природ- ный газ	12,8	7,348	14690	35149,38	27278
2.	Котель- ная № 2	г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 4/3	ООО «Владимир- теплогаз»	Админист- рация г. Киржач	Природ- ный газ	28,8	12,69	12470	116986,08	23397
3.	Котель- ная № 3	г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3	ООО «Владимир- теплогаз»	Админист- рация г. Киржач	Природ- ный газ	1,9	0,6225	892	7558,85	-
4.	Котель- ная № 4	г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13	ООО «Владимир- теплогаз»	ООО «Вла- димиртепло- газ»	Природ- ный газ	2,90	2,90	4612	14627,24	5357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Котельная № 5 (БМК)	г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 14б	ООО «Владимиртеплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»	Природный газ	0,86	0,43	1780	3742,61	90
6.	Котельная № 6 (БМК)	г. Киржач, ул. Шелковинов, д. 11а	ООО «Владимиртеплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»	Природный газ	0,43	0,339	810	3230	-
7.	Котельная № 7 (БМК)	г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4б	ООО «Владимиртеплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»	Природный газ	0,86	0,618	1293	6403,18	-
8.	Котельная № 8	г. Киржач, ул. Заводская, д. 6а	ООО «Владимиртеплогаз»	Администрация г. Киржач	Природный газ	2,17	2,051	4108	18160,43	1067
9.	Котельная № 9 (квартальная)	г. Киржач, 1-ый проезд, д.7	ООО «Владимиртеплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»	Природный газ	12,88	12,88	26664	108115,75	22386
10.	Котельная № 10 (БМК)	г. Киржач, ул. Магистральная д. 13/1	ООО «Владимиртеплогаз»	Администрация г. Киржач	Природный газ	1,38	1,035	6782	7735,51	894,1
11.	Котельная № 11 (КВАМ-1Г)	г. Киржач, ул. Метленкова, д. 16/1	ООО «Владимиртеплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»	Природный газ	0,88	0,655	2230	6554,66	172,9

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
12.	Котельная № 12 (Электро.)	г. Киржач, ул. Кирова, д. 1Б	ООО «Владимир-теплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»	Электроэнергия	0,17	0,0835	40	710,11	-
13.	Котельная №13 (БМК)	г. Киржач, ул.Калинина д. 61	ООО «Владимир-теплогаз»	Администрация г. Киржач	Природный газ	6,45	5,336	13210,4	54337,76	5871,52
14.	Котельная №14	г. Киржач, ул.Северная, д. 5	ООО «Владимир-теплогаз»	Администрация г. Киржач	Природный газ	0,17	0,17	648	834,7	119,9
15.	Котельная №15 (БМК)	г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Б	ООО «Владимир-теплогаз»	Администрация г. Киржач	Природный газ	3,44	2,67	3646	21384,88	14697,6
16.	Котельная № 16	г. Киржач ул. Томаровича	ООО «Владимир-теплогаз»	Администрация г. Киржач	Природный газ	4,3	2,0	2038	9737,95	-
17.	Котельная № 17	г. Киржач, ул.Мичурина, д. 33/2	ООО «Владимир-теплогаз»	ООО «РЕСУРС СЕРВИС»	Природный газ	0,366	0,082	268	4490,7	-
18.	Котельная № 18	г. Киржач, ул.Десантников д. 13/2	ООО «Владимир-теплогаз»	ООО «РЕСУРС СЕРВИС»	Природный газ	0,355	0,082	134	2978,4	-
19.	Котельная № 19	г. Киржач, ул. Метленкова, д. 2	ООО «Владимир-теплогаз»	ООО «РЕСУРС СЕРВИС»	Природный газ	0,289	0,096	50	4506,7	-

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
20	Блочно-модульная котельная	г. Киржач, ул. Лесная мкр. Красный Октябрь	ООО ИЦ «Теплосфера»	ООО ИЦ «Теплосфера	Природный газ	1,0	0,316		-	10865

Приложение 2
К Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения

Зоны действия источников тепловой энергии

№	Наименование	Адрес	Эксплуатант	Жилые дома	Социально значимые объекты
1	2	3	4	5	6
1	Модульная котельная	г. Киржач, ул. Магистральная д. 13/1	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,10,11,12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 ул. Юбилейная, д. 1-14,16,17	МБДОУ № 38
2	Блочно-модульная	г. Киржач ул. Томаровича	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30	
3	Котельная № 1	г. Киржач, ул. Мичурин а, д. 33/2	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Мичурина, д.33 ул. Мичурина, д. 33/1	
4	Котельная № 2	г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/2	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Метленкова, д.2 ул. Метленкова, д. 16М	
5	Котельная № 3	г. Киржач, ул. Метленкова, д. 2	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Десантников, д.13/1	

1	2	3	4	5	6
6	Квартальная котельная № 9	г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 1-й проезд	ООО «Владимиртеплогаз»	Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а ул. Фурманова 24,22,20,18,16, 10,8 ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а, 20 ул. Первомайская 20, 22, 24 ул. Калинина 75 ул. Комсомольская 72 ул. Первый проезд 2 ул. Калинина 90 ул. Фурманова 53, 53б, 57 ул. Южный квартал 5а, 9а ул. Первый проезд 1 ул. Труда 1 ул. Пушкина 8б <u>дома с ГВС:</u> ул. Пушкина № 3,4,4а,20,21,22,23,24,25,26, 27а, 28,30; ул. Фурманова № 4,10,18,20,22,24,35,39,41,43,45 47,49,51; ул. Первомайская № 3,5,7 ,12 ,14,14а, 20, 22, 24; Квартал Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; ул. Фрунзе № 3; ул. Свердлова № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; ул. Комсомольская № 54, 56, 72 ; ул. Первый проезд № 2 ;	МБОУ СОШ №6 ГАПОУ ВО «ККТС» МБУДО № 14,25,30 МБУ «СДЦ«Торпедо»

1	2	3	4	5	6
7	Модульная котельная	г. Киржач, ул. Метленкова, д. 16/1	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Метленкова 1,1а,4 ул. Полевая 1,2,2а,4,10а ул. 40лет Победы 2	
8	Котельная № 1	г. Киржач, ул. Советская, д. 51	ООО «Владимиртеплогаз»	ул.Гагарина: д.6,8,15а,19,22,23,24,25,26,27,28,28а,29,29а,31,32,33,34,35,36,37 ул. Красноармейская д. 42, ул Ленинградская: 1,19,30,32,51,53,55,92,94 ул. Морозовская: д.89,91,93 ул. Некрасовская: д. 96,11,18,26,26а ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 ул. Советская:1,1а,1г,10,6,7,8,32,33,64,82 ул. Чехова:1,2,3,4,5	МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №2 (начальная) МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №1(начальная); МБУДО №6,8,37; МБУК «КРДК» Гостиница «Шерна», МБУДО «ДШИ»
9	Котельная № 2	г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 4/3	ООО «Владимиртеплогаз»	ул.40 лет Октября:5а,56,7,13,136,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41 ул. Десантников:7,9,11. ул. Дзержинского:1,16,2,2а,3,3г,4,5 ул. Мичурина:4,6,19. ул. Островского:5,7,16а,18,18а,19,20,32 ул. Молодежная,7 Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 ул. Текстильщиков:5,7,9,12,14, 16,18 ул. Чайкиной:2а,4,4а,6	МБОУ СОШ № 5, МБУДО № 12 ГБУЗ ГП №1

1	2	3	4	5	6
10	Котельная № 3	г. Киржач, ул. Юбилей- ная, д. 20 стр. 3	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36	
11	Котельная № 4	г. Киржач, ул. Боль- ничный про- езд, д. 11а стр.13	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Больничный проезд: 1,3,5,7, 76,9,9а,9б,11 ул. Ленинградская:108 ул. Свобода:113,113а,115,120 ул. Гастелло:9	ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»
12	Котельная № 5	г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 14б	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Расковой:7, 9, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21,	
13	Котельная № 6	г. Киржач, ул. Шелко- виков, д. 11а	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Шелковиков д.11, 13,14,15	
14	Котельная № 7	г. Киржач, ул. Привок- зальная, д. 4б	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Привокзальная:1,1а,3,3а,4а,9,10,11,12,12а.	
15	Котельная № 8	г. Киржач, ул. Заво- дская, д. 6а	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Владимирская:29,31,33,35 ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 ул. Заводская:2,4,6,12,14а ул. Первомайская:20,22,24 ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а ул. Совхозная:1,2,2а,4,5	МБОУ НОШ (Прогимназия)
16	Электрокотельная	г. Киржач, ул. Кирова, д. 1Б	ООО «Вла- димиртепло- газ»	ул. Кирова 1б, 1в	

1	2	3	4	5	6
17	Блочно-модульная котельная №13	г. Киржач, ул.Калинина д. 61	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Свердлова 1а, 16, 2, 7а, 7б ул. Пушкина 3а, 4б ул. Фурманова 37 ул. Больничный пр.2 ул. Октябрьская 2,3,4,5,6,7 ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а ул. Фрунзе 1,2,3 ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 18 ул. Свердлова 1, 3, 4,5, 6, 7, 9, 12 ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а ул. Комсомольская 54,56 ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51	ДШИ МБУК ЦКД ГБУЗ ГП №2
18	Котельная №14	г. Киржач, ул.Северная, д. 5	ООО «Владимиртеплогаз»	ул.Северная д. 1,5	
19	Блочно-модульная котельная	г. Киржач, ул. Свобода	ООО «Владимиртеплогаз»	ул. Октябрьская, д.6 ул. Пролетарская, д.17 ул. Пугачева, д.6,14 ул. Свобода, д.5,14,16,18 ул.Свобода, д. 2А ул. Чехова, д.12	МБДОУ №5 РОСТО МБОУ СОШ №3
20	Блочно-модульная котельная	г. Киржач, ул. Лесная мкр. Красный Октябрь	ООО ИЦ «Теплосфера»	ул. Лесная	МБДОУ № 40, СОШ № 7

Приложение 3
К Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения

Котельные социально значимых объектов, не включенные в схему теплоснабжения

№	Адрес	Тип топлива	Обслуживаемые объекты
1.	г. Киржач, ул. Гагарина, 52	газ	МБУК «КРИК и ХМ»
2.	г. Киржач, ул. Большая Московская, 51а	газ	МБДОУ № 2
3.	г. Киржач, ул. Станционная, 57	газ	МБДОУ № 37
4.	г. Киржач, ул. Шелковиков, 10	газ	МБДОУ № 37
4.	г. Киржач, ул. Гагарина, 46	газ	МБУ ДО ДООСЦ
5.	г. Киржач, ул. Коммунальная, 3	уголь	МБУ ДО ДООСЦ
6.	г. Киржач, ул. Набережная, 9	газ	МБУ ДО ЦДТ
7.	г. Киржач, ул. Гагарина, 42	газ	МКУ ЦБО МОУ
8.	г. Киржач, ул. Ленинградская, 95а	газ	МБУ РЦФКиС «Киржач».
9.	г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 8а	газ	ГАУСОВО ГЦ «Ветеран»

Проводимые мероприятия	Ответственный	Продолжи- тельность вы- полнения	Срок проведения																										
			Первые сутки, «Ч»+																								След. сутки		
			Минуты						Часы																		Сутки		
			0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	20	24	2	3	4		
В режиме повседневной деятельности																													
Организация деятельности дежурно-диспетчерских служб в организациях.	Руководитель организации		Постоянно																										
Поддержание в актуальном состоянии схем оповещения персонала, схем взаимодействия.	Руководитель организации		Постоянно																										
Проведение тренировок по оповещению и сбору персонала.	Руководитель организации		По планам организации																										
Поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий аварийных ситуаций.	Руководитель организации		Постоянно																										
Создание запасов материальных средств для ликвидации последствий аварийных ситуаций	Руководитель организации		Постоянно																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Проводимые мероприятия	Ответственный	Продолжи- тельность вы- полнения	Срок проведения																											
			Первые сутки, «Ч»+																								След. сутки			
			Минуты								Часы																Сутки			
			0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	20	24	2	3	4			
Усиление диспетчерских служб в организациях жизнеобеспечения.	ЕДДС, ДДС	1.00 ч.																												
Проверка запасов материальных средств, резервных источников питания.	Организации в составе МЗ ТП РСЧС	2.00 ч.																												
Сбор, обобщение, обработка и обмен информацией об обстановке	ЕДДС, ДДС, ОГ КЧС и ОПБ																													
Оповещение и сбор эвакуационной комиссии*	ЕДДС	1.00 ч.																												
Подготовка к работе ПВР*	Администрация ПВР	3.00 ч.																												
При введении режима чрезвычайной ситуации из режима повышенной готовности.																														
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденный временно исполняющим полномочия главы администрации города Киржач Киржачского района 15.01.2024 г.																														
При введении режима чрезвычайной ситуации из режима повседневной деятельности.																														
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденный временно исполняющим полномочия главы администрации города Киржач Киржачского района 15.01.2024 г.																														
После завершения мероприятий по ликвидации последствий аварийной ситуации																														
Организация расследования аварийной ситуации в порядке, установленном действующим законодательством.	Руководитель организации	В порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.																												

Проводимые мероприятия	Ответственный	Продолжи- тельность вы- полнения	Срок проведения																							
			Первые сутки, «Ч»+																					След. сутки		
			Минуты							Часы														Сутки		
			0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	20	24	2	3
Восполнение запасов матери- альных средств, предназначенных для ликвидации последствий ава- рийных ситуаций.	Руководитель организации	По планам организации																								
Анализ и оценка эффективно- сти проведенного комплекса ме- роприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС	Председатель КЧС и ОПБ	По плану КЧС																								
Проведение заседания КЧС и ОПБ для разбора действий сил и средств.	Председатель КЧС и ОПБ	По решению председателя КЧС и ОПБ																								
Уточнение и корректировка планов действий при ликвидации аварийных ситуаций с учетом по- лученного опыта	Руководитель организации	Не позднее 15 рабочих дней с момента аварии																								
Организация ремонта и обслу- живания автотракторной и специ- альной техники.	Руководитель организации	По планам организации																								

Примечания:

* Мероприятие проводится при необходимости


Условные обозначения:

Проведение мероприятий в рабочее время

Проведение мероприятий в нерабочее время


Приложение 5
К Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
при ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
на территории города Киржач

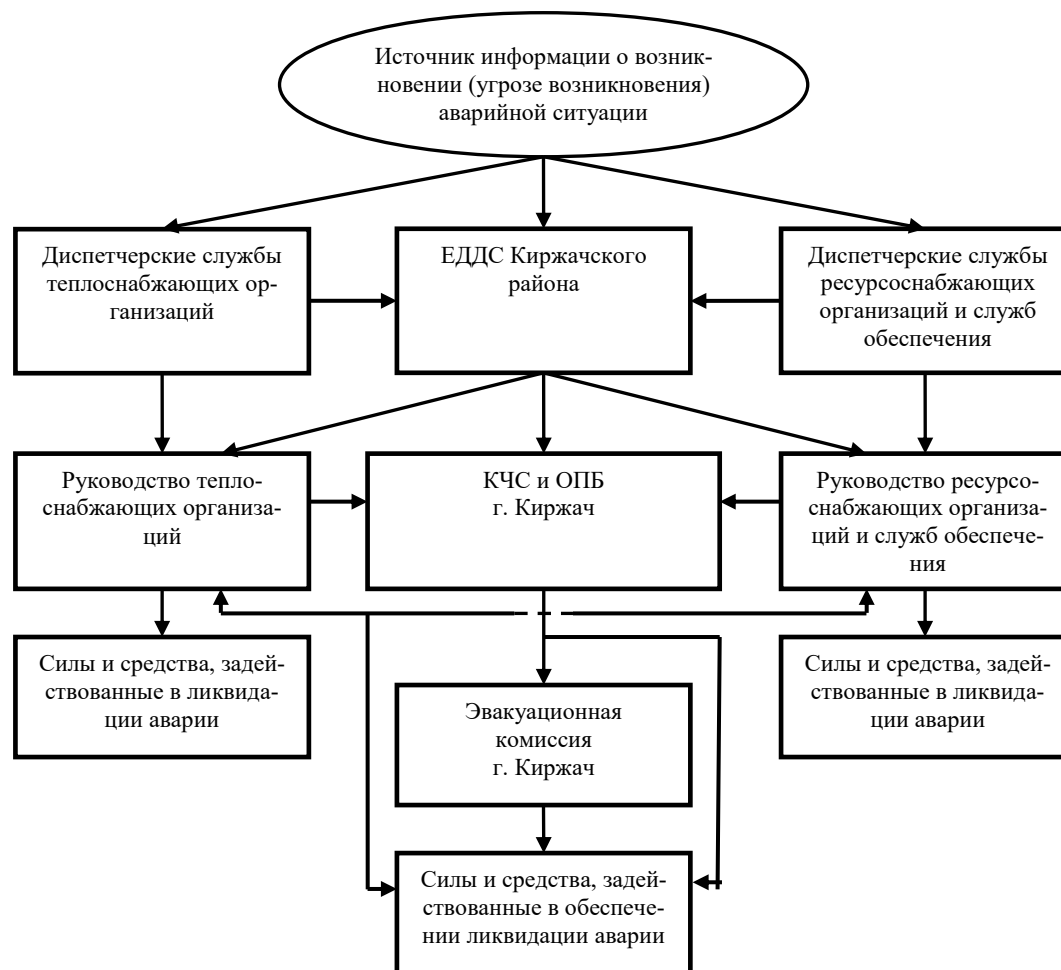

Приложение 6
К Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения

**СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ (КООРДИНАЦИИ)
при ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
на территории города Киржач**

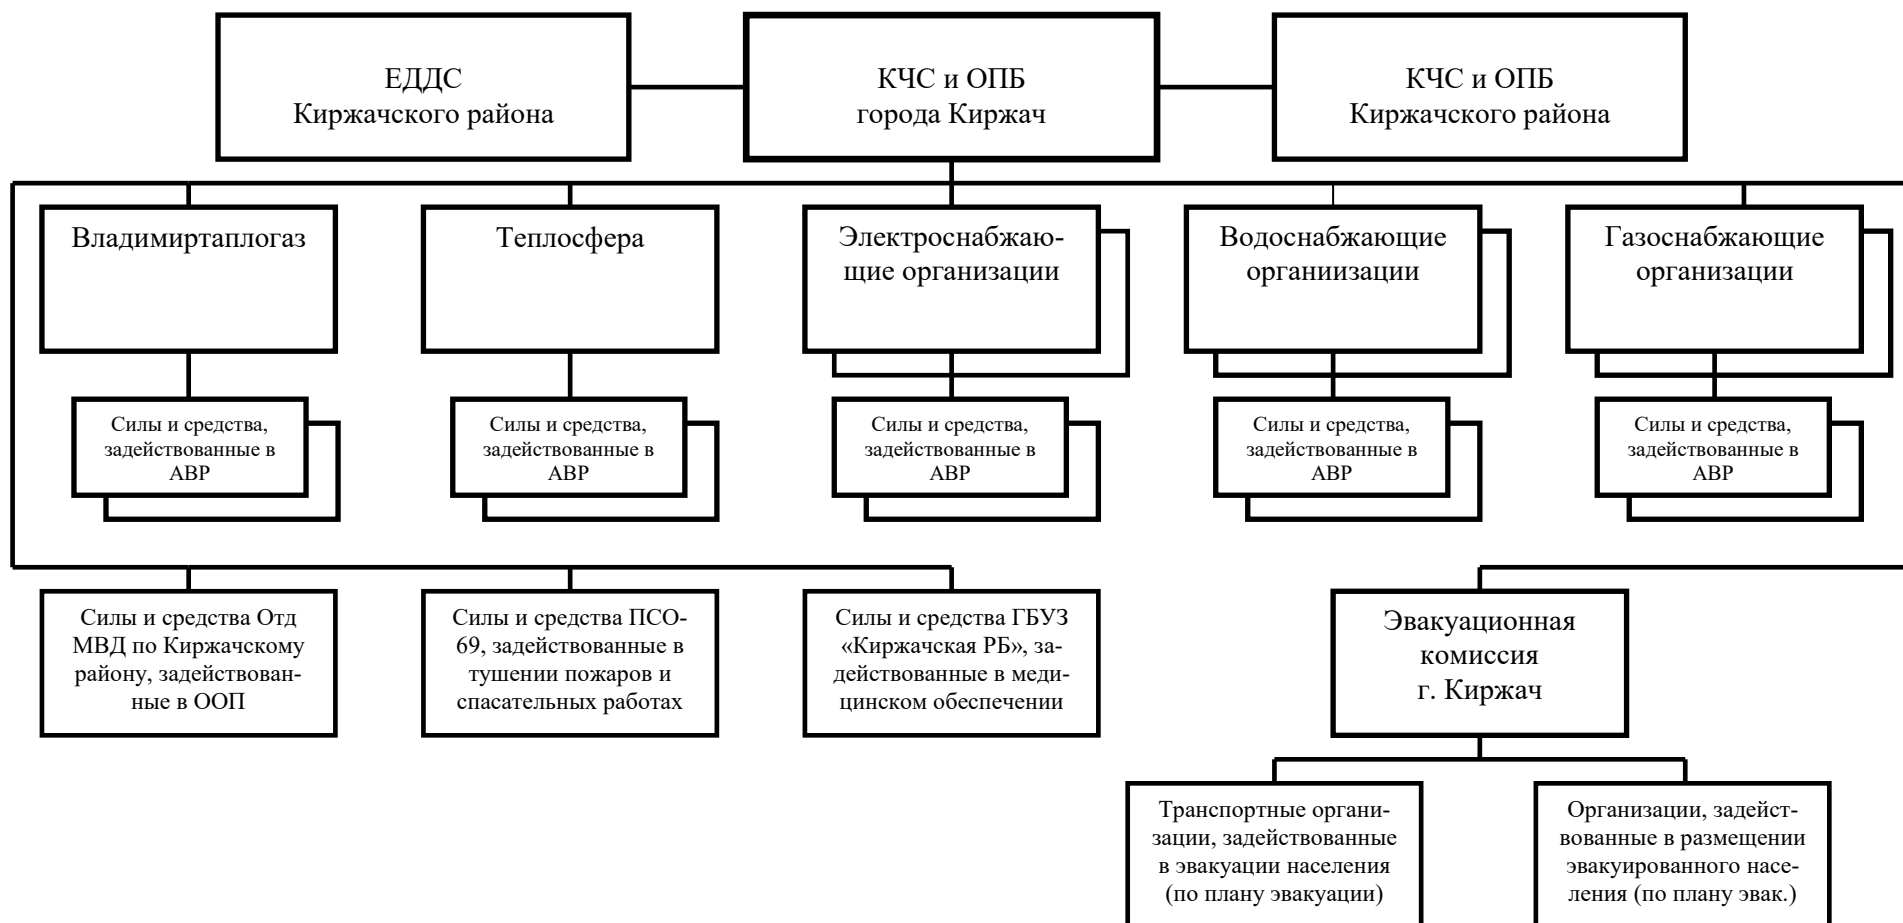

Примечание: связь осуществляется по телефонам городской и мобильных сетей

Взаимодействующие органы и организации	Пожар (взрыв) в котельной	Остановка котла	Прорыв на теплотрассе	Прорыв на внутридомовых сетях МКД	Прекращение подачи газа	Прекращение подачи эл. энергии	Прекращение подачи воды
КЧС и ОПБ	- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки, сбор, обработку, обмен и выдачу информации; - участвует в подготовке предложений по применению сил и средств, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций; - осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций; - готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил; - готовит проекты распоряжений, постановлений главы администрации; - координирует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций; - организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях; - при необходимости вводит режимы «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация» и действует в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Киржач.						
ЕДДС	- принимает информацию о возникновении (угрозе возникновения) аварийной ситуации; - оповещает взаимодействующие органы и службы о возникновении (угрозе возникновения) аварийной ситуации; - организуют сбор, обобщение, анализ и передачу информации об обстановке в месте возникновения аварийной ситуации, прогнозе ее развития, ходе аварийно-восстановительных работ; - проводит оповещение населения об аварийной ситуации.						

Взаимодействующие органы и организации	Пожар (взрыв) в котельной	Остановка котла	Прорыв на теплотрассе	Прорыв на внутридомовых сетях МКД	Прекращение подачи газа	Прекращение подачи эл. энергии	Прекращение подачи воды
Теплоснабжающие организации	- докладывают об аварийной ситуации в ЕДДС, КЧС и ОПБ города;			По запросу выделяют и направляют специалистов для участия в аварийно-восстановительных работах по профилю организации.	С получение информации о прекращении подачи ресурсов обеспечивают безаварийную остановку оборудования. Оповещают потребителей о прекращении (ограничении) подачи тепловой энергии		
	Действуют в соответствии с ПЛАС						
Газоснабжающие организации	При необходимости отключает подачу газа на объект.				В случае, если причиной прекращения подачи газа стала аварийная ситуация, действует по плану ликвидации аварийной ситуации		

[illegible]

